

## Šroubení VarioCon




**VarioCon - šroubení ke koupelnovým tělesům s termostatickým ventilem pro tělesa se středovým připojením**

**Oblast použití:** Teplovodní otopné systémy  
max. tlak 10 bar  
max. teplota 110 °C trvalá teplota  
130 °C krátkodobě


**Popis:** Ventilové armatury Simplex jsou uzavíratelné připojovací armatury s integrovanou, přednastavitelnou ventilovou vložkou. Přednastavení se provede speciálním klíčem na příslušnou hodnotu. Pozor: Mezipolohy nejsou přípustné! Závit pro připojení hlavice M30 x 1,5. Přípojky trubek lze vychýlit, proto lze armatury používat univerzálně pro rohové nebo přímé napojení.

### Konstrukční rozměry:


Objednací č. S12020

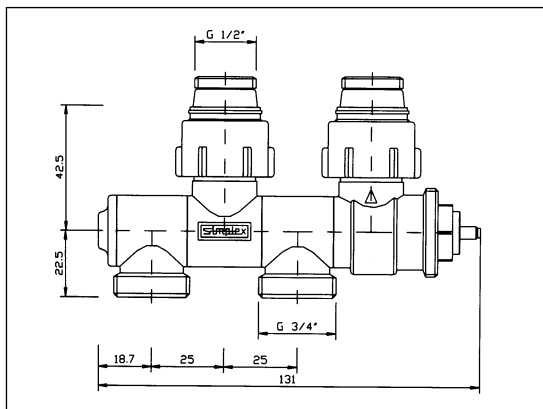




Objednací č. S12021

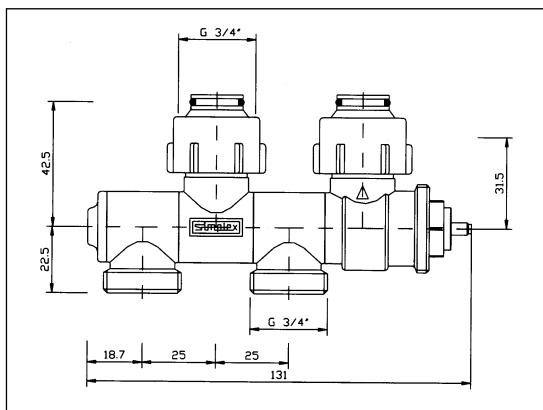

### Tlaková ztráta

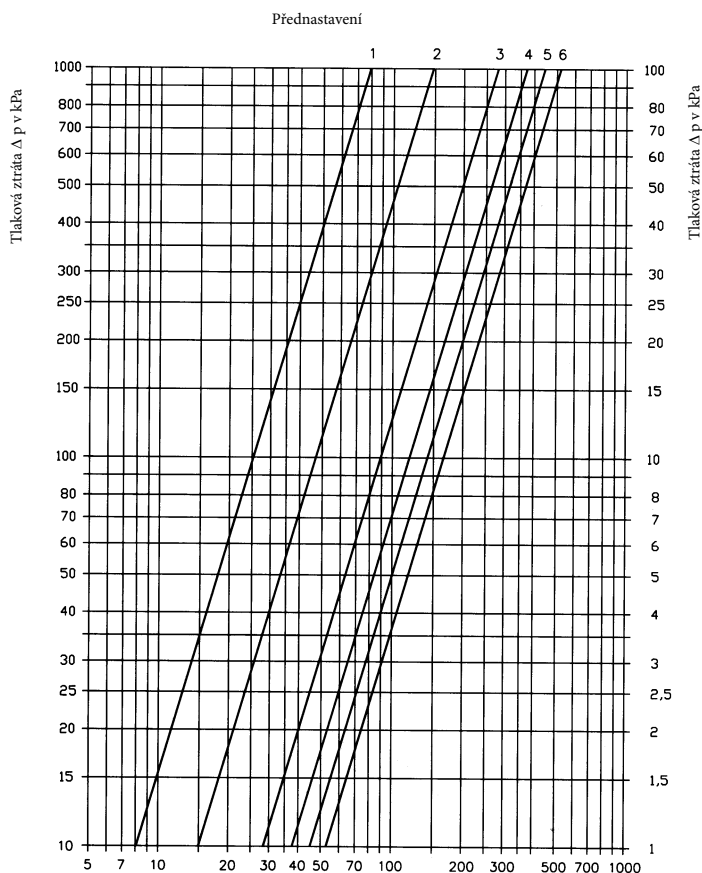


### Montáž hlavice:

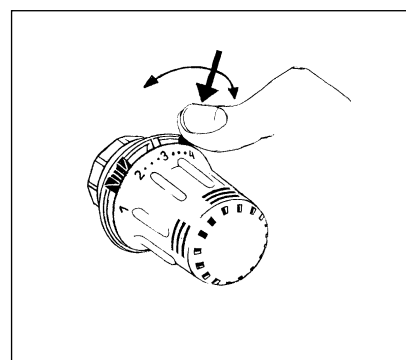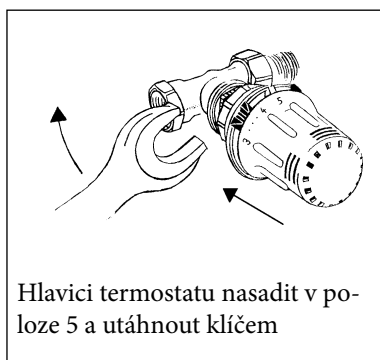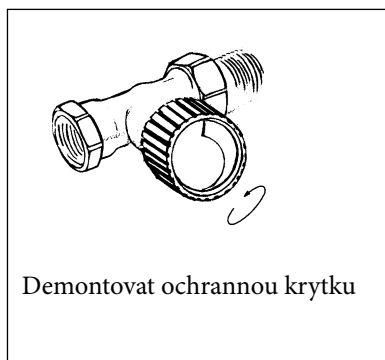

- Osa hlavice termostatu musí vždy ležet vodorovně.
- Hlavice termostatu nesmí být zakryta záclonami, závěsy, kusy nábytku nebo kryty topných těles.

### Nastavení prostorové teploty

- Číslici odpovídající požadované prostorové teplotě nastavit proti nastavovací značce.
- Pomocí zarážky lze nastavení zablokovat nebo omezit rozsah.
- Zarážku lze přestavit zatlačením ve směru osy hlavice a současným příčným posuvem.

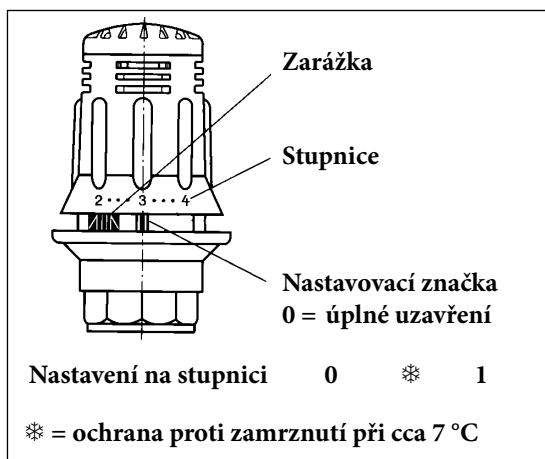

| 2      | 3 | 4 | 5  |                   |
|--------|---|---|----|-------------------|
| cca °C |   | 7 | 12 | 16   20   24   28 |

### Technické údaje:

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| rozsah požadovaných hodnot          | 7 - 28 °C           |
| poloha 3                            | 20 °C               |
| Hystereze                           | 0,2 K               |
| vliv teploty tělesa                 | 0,8 K/30 K          |
| vliv diferenčního tlaku             | 0,1 - 0,7 K/0,5 bar |
| doba uzavření                       | 19 min              |
| jištění pro ochranu proti zamrznutí | 7 °C                |

