



Spodní připojení pro interiérové radiátory GARDA, PLANO, ORION a SOLAR

1. spodní připojení - PLUS

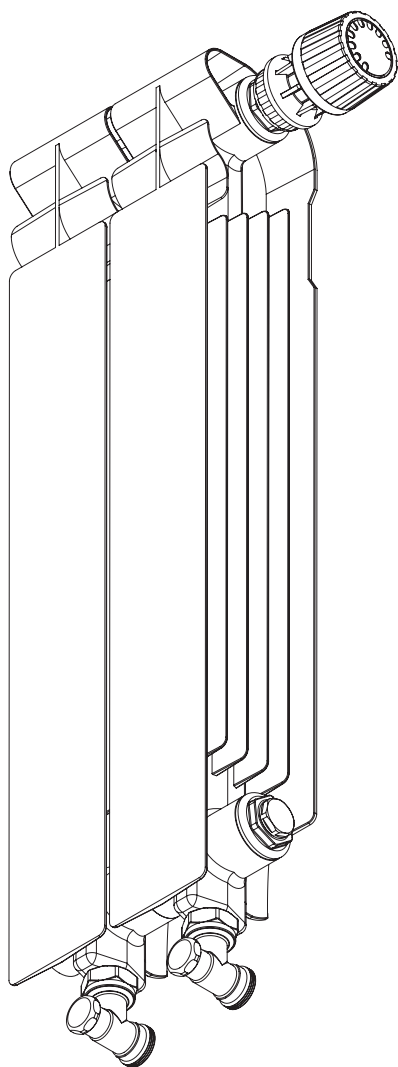


Spodní připojení PLUS používá dva krajní články, každý s otvorem $\frac{1}{2}$ " ve spodní části. Do těchto otvorů s roztečí 80 mm se připojuje regulační šroubení v provedení přímém nebo rohovém. Ovládání termostatického ventilu je v horní redukci (levé nebo pravé). Vstup vody je v krajním článku. Pro objednání je nutné definovat stranu, kde má být termostatický ventil umístěn (levá – pravá) a typ regulačního šroubení (přímé – rohové). Radiátory jsou dodávány jako kompletní set. Součástí setu je termostatická ventilová vložka Danfoss RA-N, regulační šroubení a $\frac{1}{2}$ " zátka. K ventilu se doporučuje termostatická hlavice MRWDA..

2. spodní připojení - SP

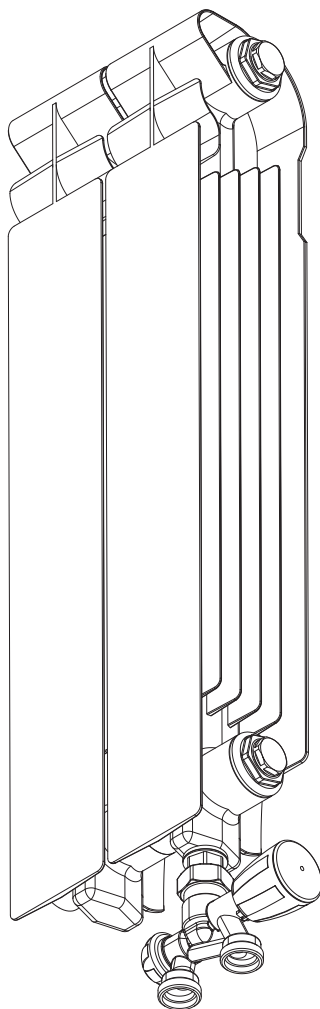

Spodní připojení SP používá speciální dvoučlánek s jedním otvorem $\frac{1}{2}$ " ve spodní části pravého článku. Do tohoto otvoru se připojuje jednotková vertikální armatura s roztečí 50 mm. Součástí armatury je regulační šroubení, injektor a termostatický ventil s ruční hlavici. Ruční hlavice se dá zaměnit za termostatickou hlavici AR470. Pro objednání je nutno definovat místo, kde má být dvoučlánek umístěn (vlevo – vpravo – uprostřed) a typ armatury (přímá – rohová pravá – rohová levá).

3. jednotkové spodní připojení z boku

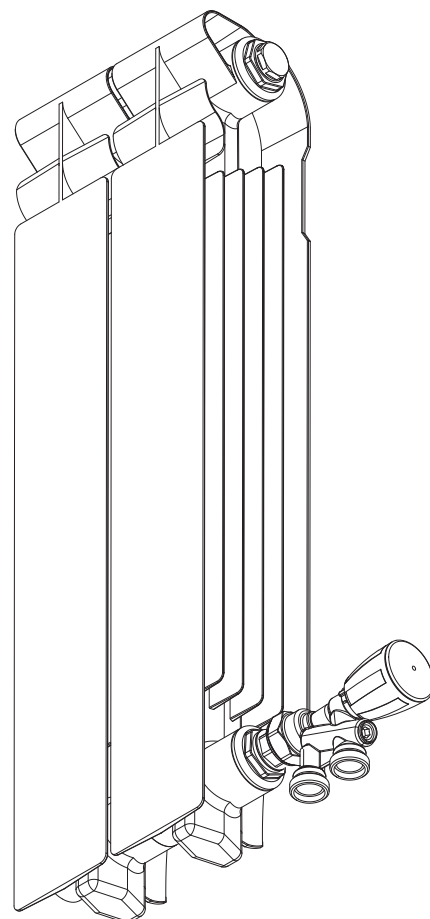

Nejjednodušší varianta spodního připojení používá horizontální jednotkovou armaturu, která se zašroubuje z boku do spodní $\frac{1}{2}$ " redukce (zleva nebo zprava). Pouhým natočením armatury kolem osy se přívody orientují k podlaze nebo ke zdi. Armatura má ruční hlavici, která se dá zaměnit za termostatickou hlavici AR470. Rozteč přívodů k trubkám je 35 mm. Vstup vody je orientován ke středu radiátoru, výstup je u hlavice. Pro objednání je třeba definovat pouze horizontální jednotkovou armaturu.