


Hydrolux

Differenzdruck-Überströmventil mit direkt ablesbaren Einstellwerten

Montage- und Bedienungsanleitung

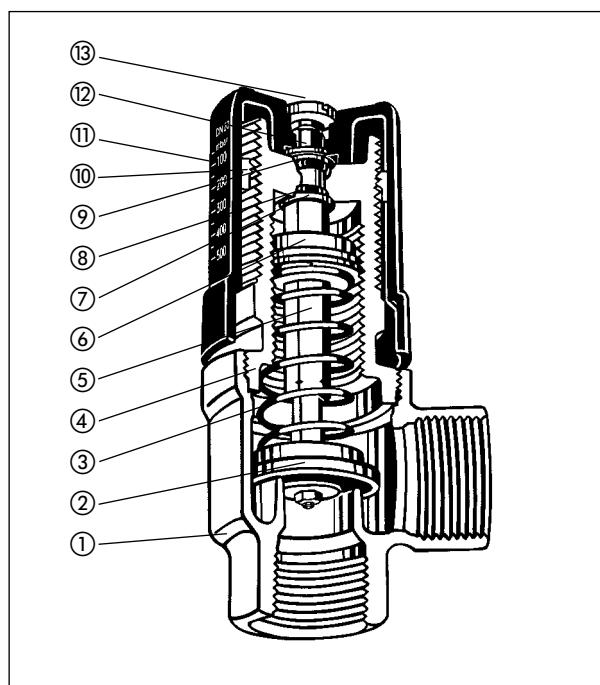

Beschreibung

Proportional arbeitendes differenzdruckgesteuertes Überströmventil für den Einbau in Pumpenwarmwasser-Heizungsanlagen.

Gehäuse aus korrosionsbeständigem Rotguss.


Direkt ablesbare Einstellskala.

Höchste Ansprechgenauigkeit durch innenliegende, großzügig dimensionierte Sollwertfeder aus Edelstahl.

Stufenlose Einstellung gegen unbefugte Verstellung gesichert. Ausführungen DN 20 - 32.

Anschlüsse eingangsseitig Innengewinde; ausgangsseitig Innengewinde A oder flachdichtende Verschraubung B.

- | | |
|-----------------|---------------------|
| ① Gehäuse | ⑧ O-Ring |
| ② Teller | ⑨ Sicherungsscheibe |
| ③ Sollwertfeder | ⑩ Anzeigemutter |
| ④ Oberteil | ⑪ Handradkappe |
| ⑤ Spindel | ⑫ Sprengring |
| ⑥ Spindelnut | ⑬ Feststellschraube |
| ⑦ Scheibe | |

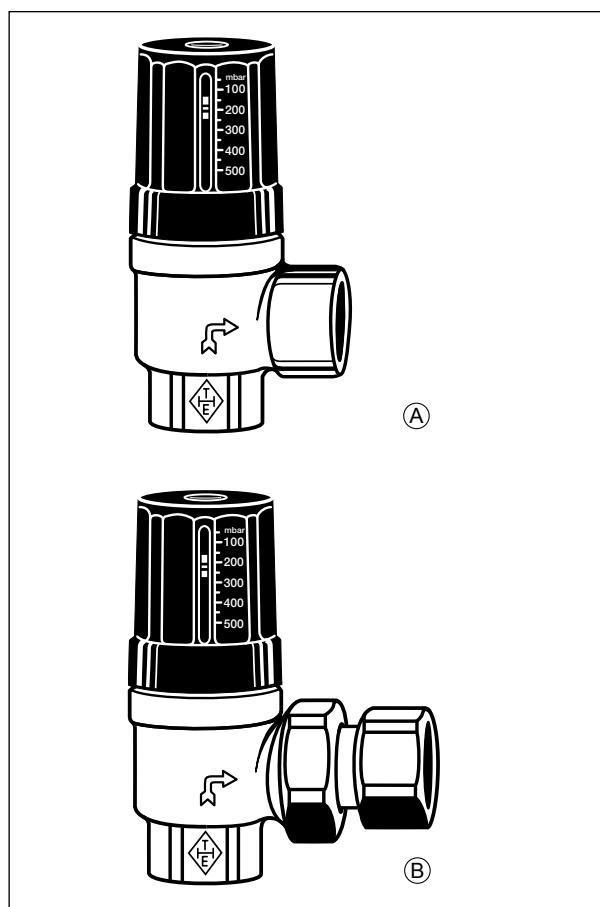

Anwendung

Das Hydrolux-Überströmventil verhindert den unerwünscht hohen Anstieg der Förderhöhe und hält den Förderstrom aufrecht. Bei Umlauf-Gaswasserheizungen wird die Mindest-Umlaufwassermenge sichergestellt.

Einbau

Der Einbau ist grundsätzlich lageunabhängig möglich. Zur besseren Ablesbarkeit sollte das Überströmventil möglichst senkrecht, d.h. mit der Handradkappe nach oben, eingebaut werden. Durchflussrichtung beachten. Die Ansteuerung erfolgt innerhalb der Armatur. Externe Steuerleitungen sind nicht erforderlich. Um die Wirkung des Überströmventils zu verbessern, ist die Bypassleitung strömungsgünstig bzw. druckverlustarm auszuführen, d.h. möglichst kurz, großzügig dimensioniert und ohne vermeidbare Einzelwiderstände.

Einstellung

Das HEIMEIER Hydrolux-Überströmventil ist werkseitig justiert und auf einen Öffnungsdruck von 200 mbar (2 m WS) voreingestellt.

Ist eine Veränderung der Voreinstellung dennoch erforderlich, so ist zunächst die Feststellschraube zu lösen. Danach kann der Öffnungsdruck durch Drehen der Handradkappe stufenlos, im Bereich zwischen 50 mbar und 500 mbar, verschoben werden. Der gewünschte Wert ist dabei direkt an der Skala der Handradkappe abzulesen. Einstelldiagramme sind nicht erforderlich. Die gewählte Position ist anschließend durch die Feststellschraube gegen unbeabsichtigtes Verstellen zu sichern.

Technische Änderungen vorbehalten.

- EN** **Hydrolux**Differential pressure overflow valve with direct reading of values
- FR** **Hydrolux**Souape différentielle avec valeur de réglage directement lisible
- NL** **Hydrolux**Drukverschil-overstroomventiel met direct afleesbare instelwaarden

Installation and operating instructions

Description

Proportionally operating differential pressure controlled overflow valve for the installation in pump-operated heating systems.
Body made of anticorrosive gunmetal.
Directly readable adjusting scale.
Highest response accuracy due to the internally mounted and amply dimensioned set valve spring made of stainless steel.
Infinitely variable adjustment which is protected against any unauthorized re-setting.
Valve version DN 20 - 32.

Femal-threaded entry connection; outlet either femal-threaded (A) or flat sealing fitting(B).

- ① Body
- ② Disc
- ③ Spring
- ④ Bonnet
- ⑤ Stem
- ⑥ Stem nut
- ⑦ Washer
- ⑧ O-ring
- ⑨ Retaining washer
- ⑩ Indicating nut
- ⑪ Handwheel
- ⑫ Snap ring
- ⑬ Securing screw

Use

The Hydrolux overflow valve prevents the undesirably steep rise of the pump head and maintains the flow at a stable rate.
In the case of circulation of gas-fired water heating systems, the minimum amount of the circulating water is achieved.

Installation

Installation is basically possible in any position. In order to read off the values more easily, the relief valve should be placed vertically wherever possible:
i.e. it should be installed with the handwheel pointing upwards.
Obey flow direction. To improve the effect of the overflow valve the bypass piping should be installed with low pressure drop: i.e. as short as possible, with generous dimensions and by avoiding all possible areas of resistance.

Setting

The HEIMEIER Hydrolux overflow valve is adjusted in the factory and is set to open at a preliminary pressure of 200 mbar. Should it be necessary to change the preliminary setting, the securing screw must first be released. Then, by turning the handwheel cover, the pressure at the opening can be adjusted to any required point between 50 and 500 mbar. The required value can then be directly read off from the graduations on the handwheel.
Setting-diagrams are not necessary.
Unintended adjustment of the selected setting can then be avoided by, finally, once again, fixing the securing screw.

We reserve the right to introduce technical alterations without previous notice.

Instructions de montage et mode d'emploi

Description

Souape proportionnelle à la pression différentielle.
Corps en bronze résistant à la corrosion.
Lecture directe sur l'échelle de réglage.
Haute précision de réaction grâce au ressort en acier inoxydable incorporé, largement dimensionné.
Réglage sans paliers, protégé contre le déréglage éventuel non autorisé.
Disponible en DN 20 - 32.
Raccordement d'entrée fileté;
Raccordement de sortie fileté (A) ou raccord à joint plat (B).

① Corps	① Huis
② Joint d'étanchéité	② Klepschotel
③ Ressort dimensionné	③ Instelveer
④ Mécanisme	④ Binnenwerk
⑤ Axe	⑤ Spindel
⑥ Ecrou	⑥ Spindelmoer
⑦ Disque	⑦ Schijf
⑧ Joint torique	⑧ O-Ring
⑨ Disque de sécurité	⑨ Beveiligingsring
⑩ Ecrou d'indication	⑩ Instelmoer
⑪ Volant manuel en matière synthétique	⑪ Handkap
⑫ Rondele	⑫ Borgveer
⑬ Vis de fixation	⑬ Borgschoroef

Application

La souape différentielle Hydrolux réduit les pointes des hauteur manométrique indésirables et maintient un débit convenable.
La circulation minimale exigée dans les installations chauffées par chaudière gaz est ainsi assurée.

Montage

La position de montage n'a strictement pas d'importance, pour avoir une bonne lecture directe de l'échelle de réglage, un montage verticale est préférable. Toujours vérifier le sens de circulation. La régulation est autonome, une commande extérieur n'est pas nécessaire.
Afin d'améliorer le fonctionnement de la souape différentielle, la conduite de by-pass est à réaliser de façon hydrodynamique resp. avec faible perte de charge, c.à.d. la plus courte possible, largement dimensionnée, et sans zone d'étranglement inutile.

Réglage

La souape différentielle HEIMEIER Hydrolux est prérglée d'usine à une pression d'ouverture de 200 mbar.
Si, le cas échéant, une modification du déréglage était nécessaire, il faudrait desserrer la vis de fixation. Ensuite, la valeur d'ouverture peut être réglée sans palier entre 50 mbar et 500 mbar en tournant le volant. La valeur souhaitée est directement lisible sur l'échelle du volant. Des diagrammes de réglage ne sont pas nécessaires. La position choisie est ensuite protégée contre des manoeuvres non autorisées par blocage de la vis.

Sous réserve de modifications.

Montage- en bedieningsvoorschrift

Omschrijving

Proportioneel werkend drukverschil-overstroomventiel voor verwarmings-installaties met pompcirculatie. Ventielhuis van korrosiebestendig gietbrons.
Direkt afleesbare instelschaal.
Grote regelbaarheid door ruim gedimensioneerd veerelement gemaakt van edelstaal.
Traploze instelling, beveiligd tegen onbevoegde bediening.
Uitvoering: DN 20 - 32.
Aansluiting: ingangs zijde: binnendraad; uitgangs zijde binnendraad (A) of vlakdichtende koppeling (B).

① Corps	① Huis
② Joint d'étanchéité	② Klepschotel
③ Ressort dimensionné	③ Instelveer
④ Mécanisme	④ Binnenwerk
⑤ Axe	⑤ Spindel
⑥ Ecrou	⑥ Spindelmoer
⑦ Disque	⑦ Schijf
⑧ Joint torique	⑧ O-Ring
⑨ Disque de sécurité	⑨ Beveiligingsring
⑩ Ecrou d'indication	⑩ Instelmoer
⑪ Volant manuel en matière synthétique	⑪ Handkap
⑫ Rondele	⑫ Borgveer
⑬ Vis de fixation	⑬ Borgschoroef

Toepassing

Het Hydrolux-drukverschil-overstroomventiel voorkomt ongewenste verhoging van de opvoerhoogte en houdt de massastroom constant. Bij „Combigaswandketels“ wordt een minimaal aantal liters ingesteld.

Inbouw

De inbouwpositie is in principe niet van belang. Echter voor een betere afleesbaarheid is het raadzaam om het overstroomventiel zo recht mogelijk, met de instelschaal naar boven, in te bouwen, let wel op de doorstroomrichting. De aansturing geschiedt in het overstroomventiel. Externe stuurleidingen zijn niet nodig. Om de werking van het overstroomventiel te verbeteren is de bypassleiding stromingsgunstig, respectievelijk met een laagdrukverschil uitgevoerd, dat wil zeggen zo kort mogelijk en groot gedimensioneerd en zonder vermindbare weerstanden.

Instelling

Het HEIMEIER Hydrolux-overstroomventiel is fabrieksmaatig op een openingsdruk van 200 mbar (2 m WK) ingesteld.
Het is gebleken dat deze instelling in de meeste situaties de gunstigste is.
Is een verandering van de voorinstelling noodzakelijk, dan kan men na verwijdering van de borgschoef, door het verdraaien van de handkap, de openingsdruk instellen tussen de 50 en 500 mbar. De ingestelde waarde kan direkt van de handkap worden afgelezen.
De gekozen instelwaarde kan aansluitend, door het vastdraaien van de borgschoef, tegen onbevoegde bediening worden beveiligd.
Technische wijzigingen voorbehouden.



IT **Hydrolux** Valvola di troppo pieno a pressione differenziale con valori di regolazione direttamente leggibili

ES **Hydrolux** Válvula de sobreflujo de presión diferencial

RU **Hydrolux** Перепускной клапан дифференциального давления с непосредственно считываемыми параметрами регулировки

Istruzioni di montaggio e per l'uso

Descrizione

Valvola di troppo pieno controllata dalla pressione differenziale operante proporzionalmente per il montaggio in impianti di riscaldamento di acqua azionati da pompa. Corpo di bronzo resistente alla corrosione.

Lettura diretta della scala graduata di regolazione. Massima precisione di risposta grazie alla molla interna di acciaio inossidabile ampiamente dimensionata. Regolazione continua protetta dalla manipolazione da parte di persone non autorizzate.

Modelli DN 20 - 32.

Collegamenti sul lato di ingresso con filettatura interna e sul lato di uscita con filettatura interna (A) o con raccordo filettato a tenuta piatta (B).

- ① Corpo
- ② Disco
- ③ Molla
- ④ Parte superiore
- ⑤ Asta filettata
- ⑥ Madrevite
- ⑦ Rondella
- ⑧ O-Ring
- ⑨ Rondella di sicurezza
- ⑩ Dado indicatore
- ⑪ Cappuccio della manopola
- ⑫ Anello elastico
- ⑬ Vite di fermo

Impiego

La valvola di troppo pieno Hydrolux impedisce l'aumento della prevalenza oltre il valore desiderato e mantiene costante la portata.

Nei sistemi di riscaldamento a gas con circolazione d'acqua si assicura la portata minima dell'acqua in circolazione.

Montaggio

Il montaggio è possibile indipendentemente dalla posizione.

Per migliorare la lettura, è opportuno montare la valvola di troppo pieno in posizione verticale, cioè con il cappuccio della manopola in alto.

Attenzione al verso del flusso. Il pilotaggio avviene all'interno della valvola. Non sono necessarie tubazioni di comando esterne. Per migliorare l'azione della valvola di troppo pieno, la tubazione di bypass deve essere realizzata a bassa resistenza idrodinamica ovvero con una piccola caduta di pressione, vale a dire lunghezza minima possibile, diametro massimo possibile ed assenza di transizioni ad alta resistenza.

Regolazione

La valvola di troppo pieno Hydrolux della HEIMEIER è preregolata su una pressione di apertura di 200 mbar (2 m H₂O). Se è necessario modificare tale preregolazione, occorre innanzitutto allentare la vite di fermo. Ruotando il cappuccio della manopola si può ora modificare la pressione di apertura su qualsiasi valore compreso tra 50 mbar e 500 mbar.

Il valore può essere letto direttamente sulla scala graduata del cappuccio della manopola.

Diagrammi di regolazione non sono necessari. La posizione di regolazione va infine bloccata con la vite di fermo per impedire la manipolazione della valvola.

Con riserva di modifiche tecniche.

Instrucciones de montaje y de manejo

Descripción

Válvula de sobreflujo controlada con presión diferencial que opera proporcionalmente para el montaje en instalaciones de calefacción de agua caliente bombeada. La carcasa es de fundición de bronce. Una escala de ajuste puede ser leída directamente. Máxima precisión debido a muelle de acero refinado de valor teórico interior de grandes dimensiones. Ajuste sin escalones para protegerla contra ajuste por personas ajena.

Versiones DN 20 - 32.

Conexiones en el lado de entrada de las roscas interiores ; en el lado de salida. Roscas interiores (A) o atornillado de hermetización plana (B).

- ① Carcasa
- ② Plato
- ③ Muelle de valor teórico
- ④ Pieza superior
- ⑤ Husillo
- ⑥ Tuerca del husillo
- ⑦ Disco
- ⑧ Anillo
- ⑨ Disco de protección
- ⑩ Tuerca de visualización
- ⑪ Caperuza de la rueda de mano
- ⑫ Anillo de sujeción
- ⑬ Tornillo de ajuste fijo

Aplicación

La válvula de sobreflujo de Hydrolux evita el alto aumento indeseado de la altura de transporte y mantiene el flujo de transporte. En el caso de calefacciones de agua de gas de circulación se garantiza la cantidad mínima de agua de circulación.

Montaje

El montaje es posible independientemente de la posición. Es recomendable montar la válvula de sobreflujo verticalmente, o sea con la caperuza de la rueda manual hacia arriba. Preste atención a la dirección del flujo. El control se realiza dentro de los artefactos. No son necesarios conductos de control exteriores. Se debe realizar el conducto bypass de forma favorable del flujo y/o con poca pérdida de presión para mejorar la eficacia de la válvula de sobreflujo, o sea, bastante corto, de dimensiones grandes y sin resistencias individuales evitables.

Ajuste

La válvula de sobreflujo Hydrolux de HEIMEIER ha sido justada en la fábrica y pre-ajustada a una

presión de apertura de 200 mbar (2 m WS). En el caso de que fuera necesaria una modificación del preajuste, se debe aflojar el tornillo de ajuste fijo. Despues se puede cambiar la presión de apertura sin escalones girando la caperuza de la rueda de mano, en el intervalo entre 50 mbar y 500 mbar. El valor deseado se puede leer directamente en la escala de la caperuza de la rueda de mano. Diagramas de ajuste no son necesarios. La posición seleccionada se debe proteger contra ajuste indebido a través del tornillo de ajuste fijo.

Reservado el derecho de modificaciones técnicas.

Инструкция по монтажу и обслуживанию

Описание

Пропорциональный перепускной клапан с управлением от дифференциального давления предназначен для монтажа в отопительных системах с горячей водой, подаваемой посредством насоса. Корпус клапана изготовлен из коррозионно стойкой литейной сплавленной-цинковой бронзы.

Шкала регулировки с непосредственным считыванием.

Высочайшая точность срабатывания благодаря изготовленной из высококачественной стали пружине необходимого значения больших размеров, расположенной внутри корпуса.

Беспупенчатое регулирование защищено от несанкционированного вмешательства.

Конструктивные исполнения DN 20 - 32.

Штуцеры со стороны входа - с внутренней резьбой; со стороны выхода - с внутренней резьбой (A) или резьбовое соединение с уплотнительной прокладкой (B).

- ① Корпус
- ② Тарелка
- ③ Пружина регулировки необходимого значения
- ④ Верхняя часть
- ⑤ Шпиндель
- ⑥ Гайка шпинделя
- ⑦ Шайба
- ⑧ Уплотнительное кольцо круглого сечения
- ⑨ Стопорная шайба
- ⑩ Гайка указателя
- ⑪ Колпачок с маховичком
- ⑫ Пружинное стопорное кольцо
- ⑬ Регулировочный винт

Применение

Перепускной клапан Hydrolux исключает нежелательное значительное увеличение напора и поддерживает необходимую объемную подачу. В газово-водяных системах отопления с циркуляцией обеспечивается минимальное количество циркулирующей воды.

Монтаж

В принципе возможен любой монтаж клапана в любом положении.

Для облегчения считывания параметра регулировки перепускной клапан следует, по возможности, устанавливать вертикально, то есть колпачком с маховичком вверх. Соблюдайте указанное направление потока. Управление осуществляется внутри арматуры. Внешние управляющие трубопроводы не требуются. Для повышения эффективности перепускного клапана необходимо смонтировать перепускной трубопровод так, чтобы не было большой потери расхода или падения давления, т.е. трубопровод должен иметь минимальную длину, большое сечение и в нем должны отсутствовать места с повышенным сопротивлением.

Регулировка

Перепускной клапан Hydrolux фирмы HEIMEIER проверен на заводе и предварительно отрегулирован на давление открытия 200 мбар (2 метра водяного столба). Если необходимо изменить заводскую регулировку, то нужно сначала отпустить регулировочный винт. После этого давление открытия можно отрегулировать беспупенчато в пределах от 50 мбар до 500 мбар путем поворота колпачка с маховичком. Величину установленного давления можно при этом непосредственно считывать по шкале маховичка. Диаграмма регулировки не требуется. В заключение необходимо зафиксировать выбранное положение маховичка от непреднамеренного изменения путем затягивания регулировочного винта.

Оставляем за собой право на внесение технических изменений.

PL **Hydrolux** Zawór nadmiarowo-upustowy z bezpośrednim odczytem nastaw

cs **Hydrolux** Přepouštěcí ventil s přímo odečítatelnými nastavitelnými hodnotami

sk **Hydrolux** Proporcionalny prepúšťací ventil s priamo odčitatelnými nastavenými hodnotami

Instrukcja Montażu i Obsługi

Opis

Proporcjonalny zawór nadmiarowo – upustowy sterowany ciśnieniem różnicowym do montażu w instalacjach centralnego ogrzewania z obiegiem wymuszonym-pompowym. Korpus wykonany z brązu odpornego na korozję. Bezpośredni odczyt skali nastawy. Najwyższa dokładność działania dzięki zastosowaniu wewnętrznej sprężyny o dużym skoku ze stali nierdzewnej, precyzyjnie utrzymującej wartość zadaną. Bezstopniowa regulacja zabezpieczeniem przed przypadkowym przestawieniem.

Typy wg DN 20 - 32.

Przyłącza po stronie wlotu z gwintami wewnętrznymi, po stronie wylotu z gwintami wewnętrznymi (A) lub śrubunkiem z uszczelnieniem płaskim (B).

- (1) obudowa
- (2) talerz
- (3) sprężyna wartości zadanej
- (4) element górnny
- (5) trzpień
- (6) nakrętka trzpienia
- (7) podkładka
- (8) pierścień o przekroju okrągłym
- (9) podkładka zabezpieczająca
- (10) nakrętka wskłańkowa
- (11) kolpak pokrętła ręcznego
- (12) pierścień rozporowy
- (13) śruba ustalająca

Zastosowanie

Zawór nadmiarowo-upustowy zapobiega niepożdanemu wzrostowi wysokości podnoszenia pomp i utrzymuje wydajność pomp na stałym poziomie. W przypadku gazowych przepływowych podgrzewaczy wody zawór zabezpiecza minimalny przepływ wody.

Montaż

Montaż możliwy jest zasadniczo w każdym położeniu. Dla zapewnienia łatwiejszego odczytu zawór nadmiarowo-upustowy montować należy w miarę możliwości pionowo, tzn. tak, aby pokrywa pokrętła ręcznego skierowana była ku górze. Przestrzegać kierunku przepływu. Zasterowanie odbywa się wewnętrzna armatura. Zewnętrzne przewody sterownicze nie są wymagane. Dla poprawy działania zaworu różnicowo-przelewowego przewody obiegowe przewidzieć należy w sposób ułatwiający przepływ, z nieznacznymi strataami ciśnienia, tzn. możliwie jak najkrótsze, o dużych przekrojach i pozbawione zbędnych oporów jednostkowych.

Nastawa

Zawór różnicowo-przelewowy Hydrolux HEIMEIER-a ustawiony jest fabrycznie, nastawa wstępna ciśnienia otwarcia wynosi 200 mbar (2 m słupa wody). Jeżeli konieczna miała być zmiana nastawionej wstępnie wartości, należy wprowadzić poluzować śrubę ustalającą. Ciśnienie otwarcia zmieniać można następnie bezstopniowo w zakresie pomiędzy 50 mbar a 500 mbar, obracając w tym celu pokrywę pokrętła ręcznego. Pożądana wartość odczytać można bezpośrednio na skali pokrywy pokrętła ręcznego. Wykresy nastaw nie są konieczne. Wybraną pozycję zabezpieczyć należy następnie przy pomocy śruby ustalającej przed niepowołanymi zmianami.

Zastrzega się możliwość zmian technicznych.

Návod k montáži a obsluze

Popis

Proporcionalný fungujúci prepúšťací ventil, řízený diferenciálnym tlakom, pre montáž do teplovodných vytápěčích sústav s nuceným oběhem. Těleso je z červeného bronzu odolného proti odzívaniu. Přímo odečítateľná nastaviteľná stupnice. Přesná a rychlá reakce díky vnútřné uložené, optimálne dimenzované pružine v ušlechtilé oceli. Plynulé nastavenie se zajišťuje proti nežádoucímu přestavení. Provedení DN 20 - 32.

Vstupní hrdlo s vnitřním závitem, výstupní hrdlo s vnitřním závitem (A) nebo šroubením (B) s plochým těsněním.

- | | |
|------|----------------------------|
| (1) | Těleso |
| (2) | Taliér |
| (3) | Pružina požadované hodnoty |
| (4) | Horní díl |
| (5) | Vřeteno |
| (6) | Matici vřetena |
| (7) | Kotouč |
| (8) | Kroužek O |
| (9) | Pojistný kotouč |
| (10) | Indikační matica |
| (11) | Kryt se stupnicí |
| (12) | Rozpeřný pojistný kroužek |
| (13) | Zajišťovací šroub |

Použití

Přepouštěcí ventil Hydrolux omezuje nárůst tlakové difference oběhového čerpadla udržováním konstantního průtoku. U vytápěčích a chladících sústav se zajišťuje minimálni množství cirkulujici teplonosné látky čerpadlem.

Montáž

Montáž lze provést v jakékoli poloze. Doporučujeme svislou montáž s ovládáním nahoru, aby byl zajištěn snadný odečet hodnot. Dodržujte směr průtoku vyznačený na tělese ventilu. Hodnoty tlaku se nastavují stlačováním pružiny pod krytem ventilu. Přepouštěcí potrubí by mělo být co nejkratší bez zbytečných kolen a redukcí tak, aby mělo malou tlakovou ztrátu a neovlivňovalo funkci přepouštěcího ventilu.

Nastavení

Přepouštěcí ventil HEIMEIER Hydrolux je z výroby ciachovaný a prednastavený na otvárací tlak 200 mbar (2 m WS). Ak chcete toto nastavenie zmeniť, povolte najprv aretiaciú (zaistovací šroub). Potom je možné otáčaním krytu se stupnicí plynule nastaviť otvárací tlak v rozsahu 50 mbar až 500 mbar. Požadovanou hodnotu je pri tom možné odcítiť priamo na stupnici. Nastavovacie diagrame nejsou zapotrebí. Zvolená poloha se poté zajistí proti nežádoucímu přestavení pomocí zajišťovacího šroubu.

Technické zmény vyhrazeny.

Montážny návod a návod na obsluhu

Popis

Proporcionalný prepúšťací ventil s plynule nastaviteľnou hodnotou tlakového rozdielu a úskym pásmom proporcionality, do teplovodných sústav s nuceným oběhom. Těleso ventilu je z červeného bronzu odolného proti korózii. Priamo odcítateľná nastaviteľná stupnice. Pomocou vnútorného dostatočne dimenzovaného pružinu z ušlechtilej ocele sa dosahuje maximálnej presnosti pri otvorení.

Zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii.

Vyhovenia DN 20 - 32.

Pripoje zo strany vstupu vnútorné závitu; zo strany výstupu vnútorné závitu (A) alebo skrutkový spoj (B) s plochým tesnením.

- | | |
|------|-----------------------------|
| (1) | Teleso |
| (2) | Tanier |
| (3) | Pružina požadovanej hodnoty |
| (4) | Horný diel |
| (5) | Vreteno |
| (6) | Matica vretena |
| (7) | Kotúč |
| (8) | Krúžok O |
| (9) | Poistný kotúč |
| (10) | Indikačná matica |
| (11) | Uzáver ručného kolieska |
| (12) | Rozperný poistný krúžok |
| (13) | Zabezpečovacia skrutka |

Použitie

Přepouštěcí ventil Hydrolux zamedzuje nežiaducemu nárastu diferenčného tlaku a udržuje ju v danom okruhu približne konštantnú. Pri vykurovacích sústavách s plynovými teplovodnými kotlami je možné ventil Hydrolux použiť taktiež pre zaistenie minimálneho prietoku kotlom.

Zabudovanie

Montáž sa môže vykonávať zásadne nezávisle od polohy.

Z dôvodu ľahšieho odčítania by sa mal prepúšťací ventil nakoľko je to len možné namontovať zvisle, tzn. uzáver ručného kolieska smerom hore. Dodržiavať smer prietoku. Nastavenie sa uskutočňuje vnútri batérie. Externé riadiace potrubia nie sú potrebné. Aby sa zlepšil účinok prepúšťacieho ventilu, je potrebné zhotoviť otokové potrubie so zvýhodneným prúdením popr. s nízkou stratou tlaku, tzn. čo najkratšie, veľkoryso dimenzované a bez vradených odporov, ktorým možno zabrániť.

Nastavenie

Prepúšťací ventil HEIMEIER Hydrolux je z výroby ciachovaný a prednastavený na otvárací tlak 200 mbar (2 m WS). Ak chcete toto nastavenie zmeniť, povolte najprv aretiaciú (zaistovací šroub). Potom je možné otáčaním uzáveru ručného kolieska plynule posúvať otvárací tlak v rozsahu 50 mbar a 500 mbar. Požadovanú hodnotu pritom možno prečítať priamo na stupnici uzáveru ručného kolieska. Nastavovacie diagrame nie sú potrebné. Zvolená poloha sa potom pomocou zabezpečovacej skrutky zaistí proti neúmyselnému prestaveniu.

Technické zmény sú vyhrazené.



HU Hydrolux Bypass-szelep közvetlenül leolvasható beállítási értékekkel

HR Hydrolux Razlika tlaka-poplavni ventil s mogućnošću direktnog očitavanja vrijednosti za namještanje

EL Hydrolux Βαλβίδα υπερχείλισης με λειτουργία σύμφωνα με τη διαφορά πίεσης, με τη διαφορά πίεσης, με ρυθμιζόμενες τιμές αύξησης ανάγνωσης

Szerelési és kezelési utasítás

Leírás

Arányosan működő, nyomáskülönbég által vezérelt áteresztőszelép szivattyús melegvízes fűtőberendezésésekhez. A háza korrozióálló rézötörvényből készült. A beállítóskála közvetlenül leolvasható. A belső elhelyezkedésű, nagyvonalúan méretezett, nemesacélból készült előírt értéket biztosít rugó révén a leg pontosabb megszólalási pontossággal rendelkezik. Fokozatmentesen állítható, az illetéktelen átalíttások ellen biztosítva van. NÁ 20-32 méretekben készül.

A bemenő oldali csatlakozás belső menetes, a kimenő oldalon belső menetes **(A)** vagy lapos tömítésű csavaros **(B)**.

- ① ház
- ② tányér
- ③ előírt érték rugója
- ④ felső rész
- ⑤ orsó
- ⑥ orsóanya
- ⑦ alátét
- ⑧ gyűrű
- ⑨ biztosító alátét
- ⑩ jelzőanya
- ⑪ kézikerék sapkája
- ⑫ rugós alátét
- ⑬ rögzítőcsavar

Alkalmazás

A Hydrolux áteresztőszelép megakadályozza a nyomáskülönbég nem kívánatosan magas értékre emelkedését és fenntartja a térfogatáramot.

Gáztüzelésű kazán esetén biztosítja a keringő víz minimális mennyiséget.

Beszterelés

A beszerelés bármilyen helyzetben lehetséges. A jobb leolvashatóság érdekében azonban az áteresztőszelépet lehetőleg függőlegesen, azaz a kézikerék sapkájával felfelé kell beszerelni. Ügyeljen az átfolyás irányára! A vezérlés az armatúrán belül történik. Különböző vezérlővezetékek nem szükségesek. Az áteresztőszelép hatásának javítása érdekében a megkerülővezetéket az áramlási szempontjából kedvezően, ill. alacsony nyomásveszteséggel kell kivezetni, azaz a vezeték legyen lehetőleg rövid, nagyvonalúan méretezett és ne legyenek benne elkerülhető egyedi ellenállások.

Beállítás

A HEIMEIER Hydrolux áteresztőszelépet gyárilag 200 mbar nyitási nyomásra (2 m vízoszlop-magasság) előre beállítottuk.

Ha szükséges válik az előzetes beállítás megváltoztatása, aholhoz először meg kell oldani a rögzítőcsavart. Ezután lehet a nyitási nyomást a kézikerék sapkájának elfordításával 50 és 500 mbar között fokozatmentesen változtatni. A kívánt érték közvetlenül a kézikerék sapkájának skáláján olvasható le. Beállítási diagramok nem szükségesek. A rögzítőcsavarral lehet megakadályozni a választott pozíció véletlen átállítását.

Fenntartjuk a műszaki változtatások jogát.

Upustva o montaži i rukovanju

Opis

Proporcionalni radni poplavni ventil upravljan razlikom tlaka za ugradnju u pumpnu postrojenja za toplu vodu-postrojenja za grijanje. Kućište od crvenog lijeva otpornog na koroziju. Direktna mogućnost očitanja ljestvice namještanja. Visoka proradna točnost na osnovu unutra položene dalekosežno dimenzionirane opruge za potreblju vrijednost iz plemenitog čelika.

Osigurano bezstupnjevano namještanje protiv nedozvoljenog premeštanja.

Izvedbe DN 20-32.

Prikupljući sa ulazne strane s unutarnjim navojem; s izlazne strane.
unutarnji navoj **(A)** ili vijčani spoj koji ima sposobnost plitkog brtvljenja **(B)**.

- ① Kućište
- ② Tanjur
- ③ Opruga za potreblju vrijednost
- ④ Gornji dio
- ⑤ Vreteno
- ⑥ Matica vretena
- ⑦ Ploča
- ⑧ O-prsten
- ⑨ Sigurnosna ploča
- ⑩ Pokazna matica
- ⑪ Kapa ručnog kotača
- ⑫ Opružni prsten
- ⑬ Pričvrsti vijak

Primjena

Hydrolux-poplavni ventil sprječava neželjeno visoki porast visine dizanja i održava struju dizanja.

Kod obilaznog plinsko-vodenog grijanja se osigurava minimalna količina obilazne vode.

Ugradnja

Ugradnja je u načelu moguća neovisno od položaja. Zbog boljeg očitavanja bi trebao preplavni ventil po mogućnosti biti vertikalno ugrađen, tj. s kapom ručnog kotača prema gore.

Paziti na smjer protoka. Upravljanje se odvija unutar armature. Eksterni upravljački vodovi nisu potrebni.

Za poboljšanje djelovanja preplavnog ventila izvodi se Bypas vod povoljno prema struji odnosno sa niskim gubitkom tlaka, tj. što je moguće kraće, dalekosežno dimenzioniran i bez pojedinačnih otpora koji se mogu sprječiti.

Namještanje

HEIMEIER Hydrolux preplavni ventil je namješten od strane tvornice i prethodno namješten na tlak otvaranja od 200 mbar (2 m WS).

Ukoliko je izmjena prethodnog namještanja ipak potrebna, tada se najprije popušta pričvršni vijak. Nakon toga se može otvorni tlak potisnuti okretanjem kape ručnog kotača bezstupnjevanju u područje između 50 mbara i 500 mbara. Šljajena vrijednost se pri tome može direktno očitati na ljestvici kape ručnog kotača. Dijagrami namještanja nisu potrebni.

Nakon toga se izabrana pozicija protiv nekontroliranog premeštanja osigurava pomoću pričvršnog vijka.

Zadržana prava na tehničke izmjene.

Οδηγίες εφαρμογής και χειρισμού

Περιγραφή

Βαλβίδα υπερχείλισης με αναλογική λειτουργία και ρύθμιση σύμφωνα με τη διαφορά πίεσης, προς εφαρμογή σε εγκαταστάσεις θέρμανσης με αντίληθη θερμού νερού. Το κέλυφος είναι κατασκευασμένο από ερυθρό χιτό ουλικό, το οποίο είναι ανθεκτικό κατά διάβρωση.

Κλίμακα ρύθμισης με δυνατότητα αύξησης ανάγνωσης.
Ανώτατη ακρίβεια ενεργοποίησης λόγω του ελαττικού τήρησης των προκαθορισμένων τιμών, το οποίο έχει εφαρμοστεί στον εσωτερικό χώρο του οργάνου, είναι υπέρμετρη διαστασιολόγημένο και κατασκευασμένο από ευενή χόλιατμα.

Ακλιμάκωτη ρύθμιση, ασφαλισμένη κατά ανεπιτρέπτης μεταρρύθμισης.

Κατασκευαστική μεγέθη DN 20 - 32.

Διασυνδέσεις στην πλευρά της εισόδου με εσωτερικό σπείρωμα **(A)** ή με βίδωμα επιφανειακής στεγάνωσης **(B)**.

- ① Κέλυφος
- ② Δίσκος
- ③ Ελατήριο τήρησης της προκαθορισμένης τιμής
- ④ Άνω τμήμα
- ⑤ Ατρακτός με σπείρωμα
- ⑥ Περικόλιο ατράκτου
- ⑦ Ροδέλα
- ⑧ Στρογγυλός δακτύλιος διατομής «Ο»
- ⑨ Ροδέλα ασφαλείας
- ⑩ Περικόλιο ενδείξων
- ⑪ Λαόμητρο με χειροτροχό
- ⑫ Συνδετήρας δακτύλιος
- ⑬ Βίδα ακινητοποίησης

Χρήση

Η βαλβίδα υπερχείλισης Hydrolux εμποδίζει την σε ανεπιθύμητο βαθμό αύξηση του ύψους της πίεσης τροφοδότησης και φροντίζει για την τήρηση της τροφοδοτικής ροής.

Στις θερμάνσεις κυκλώματος αερίου – νερού προκύπτει η εξασφάλιση της ελάχιστης ποσότητας του νερού του κυκλώματος.

Συναρμολόγηση

Η συναρμολόγηση είναι κατά κανόνα δυνατή ανεξάρτητα από τον τόπο εφαρμογής της συσκευής.

Για την καλύτερη ανάγνωση πρέπει να εφαρμοστεί η βαλβίδα υπερχείλισης κατά δυνατότητα σε κάθετη θέση, δηλαδή με το κάλυμμα με τον χειροτροχό προς τα άνω. Δώστε προσοχή στη διεύθυνση της ροής. Η ρύθμιση προκύπτει εντός του οργάνου. Εξωτερικοί ρυθμιστικοί αγωγοί δεν είναι απαραίτητοι. Για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της βαλβίδας υπερχείλισης πρέπει να εφαρμοστεί ο αγωγός μπάτι - μπάτις κατά ευνοϊκό ως προς τη ροή τρόπο και με δημιουργία μικρών απωλειών πίεσης, δηλαδή με μικρό μήκος, με υπέρμετρη διαστασιολόγηση και χωρίς μεμονωμένες αντιστάσεις, που μπορούν να αποφευχθούν.

Ρύθμιση

Η βαλβίδα υπερχείλισης Hydrolux της HEMBER είναι ήδη οριοθετημένη και προρρυμασμένη σε μία πίεση ανοίγματος 200 mbar (2 μέτρα στήλης νερού). Σε περίπτωση, κατά την οποία είναι παρά ταύτα αναγκαία μία μετατροπή της προρρυμασμένης, πρέπει πρώτα να ξεβιδωθεί η βίδα ακινητοποίησης. Ακολούθως, μπορεί να μετατραπεί ακλιμάκωτα η πίεση ανοίγματος μέσω περιτροφής του καλύμματος με τον χειροτροχό, στον τομέα μεταξύ 50 mbar και 500 mbar. Η εκάστοτε αναγκαία τιμή μπορεί να αναγνωστεί στη κλίμακα επί του καλύμματος με τον χειροτροχό. Διαγράμματα ρύθμισης δεν είναι αναγκαία. Η επιλεγμένη ρυθμιστική θέση πρέπει να σημουερεθεί ακολούθως κατά αθέλητης μεταρρύθμισης.

Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών.

- JA** **Hydrolux** 差圧オーバーフローバルブ 直接読み取りできる調節値表示付き
- IS** **Hydrolux** Yfirstreymisventill (Útstreymisventill) fyrir mismunaþrýsting með stillimerkjum, sem lesast beint.
- ZH** **Hydrolux** 直通识别限定差压溢流阀

取扱説明書

予備調整

ポンプ式温水暖房装置取付け用の、比例動作する差圧制御オーバーフローバルブ。耐食性赤色黄銅ハウジング。

直接読み取りできる調節目盛り。

内部に位置した大型サイズのステンレス銅製制御バネによる最も硬度な反応精度。

不慮の設定ミスを防ぐ連続的な調節の確保。

DN 20 - 32 に準拠。

入口側にある雌ねじ接続、出口側にある雄ねじ接続 (A) または平型ねじ継手 (B)

- ① ハウジング
- ② 円板
- ③ 制御バネ
- ④ 上部
- ⑤ スピンドル
- ⑥ スピンドルナット
- ⑦ パッキンリング
- ⑧ O型リング
- ⑨ 保護リング
- ⑩ 表示ナット
- ⑪ ハンドル車キャップ
- ⑫ ばね座金
- ⑬ 安全ねじ

予備調整

Hydrolux オーバーフローバルブは、流量が異常に増加するのを防ぎ、適切な流量を維持します。循環式ガス温水暖房の場合、最低循環水量が確保されます。

予備調整

基本的にはどのような環境でも取付けることができます。読み取りが行いやすいように、オーバーフローバルブはできるだけ垂直に、ハンドル車キャップを上方に向けて取り付けます。流量方向に注意してください。制御は装置の中で行われます。外付けの制御配管は不要です。オーバーフローバルブの効力を高めるために、バイパス配管の流れは効率よく、圧損を抑えて行います。そのためには、出来る限り短く、余裕のある大きなサイズを定め、且つ不必要的個々の抵抗がないようにします。

予備調整

HEIMEIER Hydrolux オーバーフローバルブは、調整済みで工場出荷されています。事前設定は 200 mbar の開口圧力となっています。事前設定の変更が必要な場合は、まず安全ねじを外してください。その後、ハンドル車キャップと回すと、50 mbar と 500 mbar との間で自由に開口圧力を変えることができます。希望する値は、ハンドル車キャップの目盛りで直接読み取ることができます。調節グラフは不要です。選択したポジションは、誤って調節ミスが起こらないように、安全ねじによって保護されます。

技術仕様は予告なく変更されることがあります。

Notkunarleiðbeiningar

Forstilling

Yfirstreymisventill, sem stýrist af mismunaþrýstingi og starfar hlutfallslega, fyrir ísetningu í heitavatns-pumpuhitunarkerfi. Hylki ú ryðfríu ráðstefypustáli. Mælikvarði, sem lesa má beint af. Hæsta viðbragðsnákvæmni í gegnum stórgerða inniliiggjandi mælipunktfjöldur úr ryðfríu stáli. firepalauð stilling er tryggð gegn óviðkomandi tilfærslu. Útfærslur í þvermálum DN 20 - 32. Tengingar við inngang með innanskúfugangi; við útgang með innanskúfunangi (A) eða flatþéttandi skrúfutenging (B).

- ① Hylki
- ② Diskur
- ③ Mælipunktfjöldur
- ④ Efri hluti
- ⑤ Snælda (Möndull, Ás)
- ⑥ Snælduró
- ⑦ Skifa
- ⑧ O-Hringur
- ⑨ Öryggisskifa
- ⑩ Mælikvarðaró
- ⑪ Handhjólhetta
- ⑫ Hleypíhringur
- ⑬ Festingarskrúfa

Forstilling

Hydrolux-yfirstreymisventillinn hindrar óæskilega auknun vantsflutnings og heldur flutningsstraumnum í gangi. Minnsta vatnsmagnið í hringrás er tryggt hjá gas-kyntum hringrásar-vatnshítakerfum.

Forstilling

Ísetningin er almennt séð möguleg óháð stillingu ventils. Til að lesa betur á mælikvarða ætti helzt að setja ofstreymisventillinn lóðrétt í, þ.e. með handhjól-hetta upp á við. Athugið gegnumstraumssát. Stýringin á sér stað inn í útbúnaðinum. Stýrslieðslur utan frá eru ekki nauðsynlegar. Til þess að bæta virkni yfistreymisventilisins, verður að leggja framhjáleiðslna hagkvæmt fyrir strauminn, svo sem minnst tap verði á þrystingi, þ.e. eins stutt og hægt er, nágu viða og án einstaka viðnáms, sem er umflynjanlegt.

Forstilling

HEIMEIER-yfistreymisventillinn er innstilltur að verksmiðju hálfu og stilltur til að byrja með á 200 mbar (2 m vatnssúla) oppnunarþrýsting. Ef breyting á byrjun-arstillingunni er samt nauðsynleg, verður þá fyrst að losa festingarskrúfuna. Eftir það er hægt að fær a til oppnunarþrýstinginn þrepalaust á svíðinu milli 50 mbar og 500 mbar með því að snúa handhjólhettunnar. Æskilega gildið (merkið) er með þessu móti hægt að lesa beint á mælikvarða handhjólhettunnar. Stillingarlínur eru ekki nauðsynleg. Tryggja verður hina útvöldu stöðu síðan gegn óvíljandi færslu með festingarskrúfunni.

Tæknilegar breytingar áskildar.

操作指南

預调

可调差压控制溢流阀用于供热设备水泵。具防腐蚀炮铜材料壳体。

直视刻度盘。

高精度通过内部水平的、宽大的不锈钢测量弹簧实现。

无级调节依靠非标调节保障。

技术要求 DN 20 - 32。

输入端内螺纹连接；输出端内螺纹 (A) 或密封螺母 (B) 连接。

- ① 壳体
- ② 阀头
- ③ 测量弹簧
- ④ 上部
- ⑤ 阀轴
- ⑥ 阀轴螺母
- ⑦ 平垫
- ⑧ O 环
- ⑨ 止动垫圈
- ⑩ 刻度螺母
- ⑪ 手轮套
- ⑫ 锁环
- ⑬ 固定螺栓

预调

Hydrolux 溢流阀防止扬程无谓提升并保持所需液流稳定。

通过循环气水加热装置保证了最低循环水流量。

預调

可灵活选择安装位置。溢流阀最好能保持竖直，也就是说手轮套向上安装。注意流动方向。通过手轮控制调节。不需要外部控制管路。为改善溢流阀效果可利用气流或低损压旁通管，也就是说尽可能地产生迅速、大维度并不可避免的局部阻力。

預调

HEIMEIER Hydrolux 溢流阀已由工厂调整过，起始设置压力 200 mbar (2 m 水柱)。

如果必须要调整预置值，首先要松开固定螺栓。然后可通过旋转手轮套，在 50 mbar 至 500 mbar 之间无级调节压力值。通过手轮套的刻度可直接选择需要数值。不需要设置简图。设置通过锁紧用于防止无意调节的固定螺栓可靠定位。



- SL** **Hydrolux** Prelivni ventil na diferenčni tlak z nastavnimi vrednostmi, ki jih je možno neposredno odčitati
- RO** **Hydrolux** Robinet de descarcare de by-pass cu valori de reglare direct vizibile
- LT** **Hydrolux** Diferencinio slėgio viršsrovio vožtuvas su tiesiogiai nuskaitomomis nustatomomis vertėmis

Navodila za montažo in uporabo

Opis

Sorazmerno deluječ prelivni ventil, ki ga krmili diferenčni tlak, namenjen za vgradnjo v ogrevalne sisteme s črpano toplo vodo
Ohišje iz rdeče litine, odporne proti koroziji.
Nastavljena skala, ki jo je možno neposredno odčitati.
Visoka natančnost, ki jo zagotavlja velika, znotraj montirana vzmota za referenčno vrednost iz legiranega jekla.
Brezstopenjska nastavitev, zavarovana pred nepooblaščenim prestavljanjem.
Izvedba DN 20-32.
Priključki na notranji strani imajo notranji navo; na izhodni strani pa prav tako notranji navo (A) ali plosko tesnilni vijačni spoj (B).

- (1) Ohišje
- (2) Krožnik
- (3) Vzmet za referenčno vrednost
- (4) Zgornji del
- (5) Vreteno
- (6) Matica vretena
- (7) Podložka
- (8) O-tesnilo
- (9) Varovalna podložka
- (10) Pričakovalna matica
- (11) Pokrov ročnega kolesa
- (12) Vzmetna podložka
- (13) Nastavi vijak

Uporaba

Prelivni ventil Hydrolux preprečuje nezaželeno povisanje črpalne višine in uravnavata črpalni tok.
Pri krožnih plinskih ogrevalnih sistemih je zagotovljena minimalna količina obtočne vode.

Vgradnja

Vgradnja je načeloma odvisna od položaja.
Da boste lahko bolje odčitali vrednosti na skali, je treba prelivni ventil namestiti čim bolj navpično, kar pomeni, da mora biti pokrov ročnega kolesa zgornj. Upoštevajte smer pretoka. Krmiljenje poteka v armaturi. Zunanj krmilni vodi niso potrebni.
Za izboljšanje učinka prelivnega ventila, je treba obvodni vod napeljati tako, da bo v skladu s tokom oz. da v njem ne bo prihajalo do večjega padca tlaka, kar pomeni, da mora biti čim krajši in imeti čim večje dimenzije, brez posameznih preprek.

Nastavitev

Prelivni ventil Hydrolux HEIMEIER je tovarniško nastavljen na odpiralni tlak 200 mbarov (2 m na vodnem stebru).
Če je prednastavitev kljub temu treba spremeniti, je treba najprej zrahljati nastavni vijak. Nato lahko z obračanjem pokrova ročnega kolesa brezstopenjsko nastavi odpiralni tlak na območju med 50 mbarov in 500 mbarov. Želeno vrednost lahko pri tem odčitate neposredno na skali pokrova ročnega kolesa.
Nastavni diagrami niso potrebni. Po koncu nastavitev zategnite pritriljni vijak, da preprečite sprememb položaja.

Instrukciji de montaj și exploatare

Descriere

Robinet de descarcare cu comandă de presiune diferențială cu acțiune proporțională pentru integrarea în instalăriile de încălzire cu pompe de căldură. Carcasă din cupru rezistent la coroziune. Scală reglare direct vizibilă.
Exactitatea declanșare extreム de ridicată datorată arcului interior pentru valori nominale, din oțel superior, de dimensiuni generoase.
Reglarea fără limite este asigurată contra unei dereglaři neautorizate. Modele DN 20 - 32.
Racordurile pe partea de admisie filet interior; pe partea de evacuare filet interior (A) sau cu șurub cu etanșare plană (B).

- (1) Corp
- (2) Disc
- (3) Arc pentru valori nominale
- (4) Partea superioară
- (5) Tijă
- (6) Piuliță tijă
- (7) Šaibă
- (8) Garnitură inelară
- (9) Šaibă de siguranță
- (10) Piuliță indicatoare
- (11) Roata de mana
- (12) Šaibă elastică
- (13) Șurub de fixare

Utilizare

Robinetul de descarcare Hydrolux previne creșterea nedorită a nivelului de refulare și menține constant debitul fluxului.
La radiatoare cu încălzire pe gaz cu recirculare cantitatea minimă de apă de recirculare este asigurată.

Montarea

Montarea este posibilă în principal indiferent de poziție.
Pentru o mai bună vizibilitate ventilul de preaplin trebuie montat pe cât posibil în poziție orizontală cu capacul cu roată manuală îndreptat în sus. Respectați direcția fluxului. Dirijarea se realizează în interiorul armăturii. Alte conducte de dirijare exterioare nu sunt necesare.
Pentru a îmbunătăti eficiența robinetului de descarcare, coinducta de bypass trebuie să confere un flux optim resp. să nu se piardă presiunea, acest lucru însemnând că trebuie să fie pe cât posibil scurtă, dimensionată generos și fără obstacole individuale.

Reglare

Robinetului de descarcare Hydrolux HEIMEIER este reglat din fabricație și este prereglat la o presiune de deschidere de 200 mbar (2 m WS).
Dacă este necesară cu toate acestea o modificare a prereglařului, trebuie sălbit mai întâi șurubul de fixare. Presiunea de deschidere se poate regla astfel rotind robinetul nelimitat în domeniul între 50 mbar și 500 mbar. Valoarea dorită este astfel direct lăzibilă pe scală robinetului. Graficele de reglaj nu sunt necesare. Poziția aleasă se poate asigura la final cu ajutorul șurubului de fixare contra dereglařii neintenționate.

Montažo ir ekspluatacijos instrukcija

Apaříšmas

Šis proporcianai veikiantis diferenciniu slėgiu valdomas viršsrovio vožtuvas skirtas montuoti į šildymo sistemas, naudojančias siurbliu paduodamą karštą vandenį. Korpusas iš nerūdijančio bronzo lydinio. Tiesiogiai nuskaitoma nustatomų verčių skalė. Irenqinyje esančios pakankamo dydžio plieninės privalomujų dydžių spyruoklės užtikrina labai aukštą veikimo tikslumą.

Sklandus reguliavimas turi apsaugą nuo neleistino reguliavimo. Modeliai DN 20 - 32.

Iš jėjimo pusės esančios jungtys turi vidinį sriegi; iš išėjimo pusės – turi vidinį sriegi (A) arba srieginę jungti su tarpine (B).

- (1) korpusas
- (2) lēkštė
- (3) privalomujų dydžių reguliavimo spyruoklė
- (4) viršutinė dalis
- (5) suklys
- (6) suklio veržlė
- (7) poveržlė
- (8) žiedas
- (9) apsauginė poveržlė
- (10) indikatoriaus veržlė
- (11) smagračio gaubtelis
- (12) spyruoklinis stabdantis žiedas
- (13) reguliavimo varžtas

Naudojimas

Hydrolux viršsrovio vožtuvas neleidžia labai pakilti slėgių ir palai koinkā padavimo srovę.
Cirkuliacinėse dujomis šildomo vandens sistemose palai komas minimalus cirkuliuojančio vandens kiekis.

Montavimas

Iš principo galima montuoti bet kokiø padėtyje esanti vožtvu.
Kad būtų lengviau nuskaityti duomenis, patartina viršsrovio vožtuva montuoti statmenai, t.y. smagračio gaubtelis turi būti viršuje. Atsižvelkite į nurodytą vandens tekejimo kryptį. Valdymas vyksta armatūros viduje. Išoriniai valdymo vamzdžiai nereikalingi.
Siekiant pagerinti viršsrovio vožtuvo efektyvumą, reikia įrengti apeinantių srovės vamzdyną arba pasirinkti slėgio nuostolių nesukeliantį vamzdyno variantą, t.y. jis turi būti kuo trumpesnis, didelio pjūvio ir išvengiant nebūtinų padidinto pasipriešinimo vietų.

Nustatymas

HEIMEIER viršslovio vožtuvas Hydrolux yra sureguliuojamas gamykloje ir nustatomas atidarančiam 200 mbar (atitinka 2 m vandens stupui) slėgiui.
Jei visgi reikia keisti pirminį reguliavimą, tai pirmiai atskukamas reguliavimo varžtas. Tada sukant smagračio gaubtelį, galima sklandžiai reguliuoti slėgi nuo 50 mbar iki 500 mbar. Pageidaujama vertė bus tiesiogiai nuskaitoma smagračio gaubtelio skalėje. Reguliavimo diagramos nereikalingos. Vėliau pasirinkta padėti reikia užfiksuoti reguliavimo varžtu, kad ji nebūtų netyčia pakeista.

LV **Hydrolux** Diferenciālā spiediena pārplūdes vārststs ar pārskatāmām iestatījumu vērtībām

ET **Hydrolux** Rōhkude / vahe ülerõhuklapp loetavate seadistusväärtustega

BG **Hydrolux** Пропускателен клапан с управление чрез диференциалното налягане с директно отчитане на стойностите на настройка

Montāžas un ekspluatācijas instrukcija

Apraksts

Proporcionālas darbibas diferenciālā spiediena kontrolēts pārplūdes vārststs montāžai siltā ūdens sūkņu apkures iekārtās.
Korpuss no nerūsējoša bronzas lējuma.
Pārskatāma iestatīšanas skala.
Maksimāla reakcijas precizitāte, pateicoties iekšpusē esošai, pietiekama izmēra nominālās vērtības atsperei no nerūsējošā tēraudā.
Vienmērīgs iestatījums, drošs pret neatļautu pārregulešanu. Modeļi DN 20 - 32.
Pieslēgumi iejas pusē ar iekšējo vītni; iejas pusē – ar iekšējo vītni (A) vai cieši bīlējošu veidgabalu (B).

- (1) Korpuss
- (2) Diskss
- (3) Nominālās vērtības atspere
- (4) Virsdaja
- (5) Vārpsta
- (6) Vārpstas uzgrieznis
- (7) Papilāksne
- (8) Aizsargpaplāksne
- (9) podkladka zabezpiecza jaca
- (10) Indikatoruzgrieznis
- (11) Rokrata vāciņš
- (12) Sprostgredzens
- (13) Fiksācijas skrūve

Pielietojums

Hydrolux pārplūdes vārststs novērš nevēlamu plūsmas apjoma pieaugumu un uztur vienmērīgu plūsmu.

Gāzes ūdens apkures iekārtās ar cirkulācijas sūknī tiek nodrošināts minimālais cirkulējoša ūdens daudzums.

Montāža

Montāža parasti ir iespējama neatkarīgi no stāvokļa.

Lai labāk būtu saskatāms rādījums, pārplūdes vārsts jāiemontē pēc iespējas vairāk vertikāli, t.i. ar rokrata vāciņu uz augšu. Ievērojiet caurteces virzenu. Kontrole notiek iekšā armatūrā. Ārēji kontroles vadī nav nepieciešami.

Lai uzlabotu pārplūdes vārsta darbību, apvads jāuzstāda tā, lai netraucētu plūsmu, t.i. nemazinātu spiedienu, respektīvi, tam jābūt iespējamai īsam, pietiekama izmēra un bez novēršamas vietējās pretestības.

Iestatīšana

HEIMEIER Hydrolux pārplūdes vārststs ir noregulēts rūpnīcā un tam ir iestatīts 200 mbar (2 m ūdens stabs) atvēršanās spiediens.

Ja tomēr nepieciešams veikt šī iestatījuma izmaiņas, vispirms jāatlīdzīga fiksācijas skrūve. Pēc tam, griezot rokrata vāciņu, atvēršanās spiedienu var vienmērīgi mainīt robežās no 50 mbar līdz 500 mbar. Vajadzīgo vērtību var nolasīt pēc skalas uz rokrata vāciņa. Iestatīšanas diagrammas nav nepieciešamas. Pēc tam rokrats izvēlētājā pozīcijā ar fiksācijas skrūvi ir jānodrošina pret nejaušu pārregulēšanos.

Ražotājs patur tiesības veikt tehniskas izmaiņas.

Paigaldus- ja kasutusjuhend

Kirjeldus

Proportionaliselt töötav rōhkude vahe juhtimisega ülerõhuklapp kütteseadmete soojave pumpadesse paigaldamiseks.
Korpuss on valmistatud korrosioonikindlast punapronksist.
Loetava seadeskaala.
Suuremōõtmeline, sees paiknev nõutava väärtsuse roostevabast terases vedru tagab optimaalse tundlikkuse.
Sujuv reguleerimine on lubamatu muutmise takistamiseks lukustatav. Mudelid DN 20 - 32.
Sissepoole ühendamisel sisekeere, väljapoole ühendamisel sisekeere (A) või lametihendiga keermeühendus (B).

- (1) Korpuss
- (2) Taldrik
- (3) Nõutava väärtsuse vedru
- (4) Ülemine osa
- (5) Spindel
- (6) Spindli mutter
- (7) Seib
- (8) Tihendrõngas
- (9) Tökkeseib
- (10) Indikaatori mutter
- (11) Käsiratas
- (12) Lukustusrõngas
- (13) Lukustuskrudi

Kasutus

Rōhkude vahe ülerõhuklapp takistab surve soovimatut tōusu ning säilitab tarviliku mahu etteande.

Gaasiga töötavate ringlusega vesiküttestüstemicide puhul on ringleva vee minimaalne kogus tagatud.

Paigaldus

Paigaldamisel ei ole asend üldiselt oluline.
Loetavuse hõlbustamiseks tuleks ülerõhuklapp paigaldada võimalikult püstiselt, nii et käsiratas jäiks ülespoole. Järgida läbivoolu suunda.
Tüürimine toimub armatuuri siseselt. Väliseid juhtimiskaableid ei ole vaja.

Ülerõhuklapि töhususe tõstmiseks teha möödaviik soodsalt või vähese röhukaoga, s.t. võimalikult lühike, suuremōõtmeline ning üksikuid takistusi vältides.

Seadistamine

HEIMEIERI Hydrolux-ülerõhuklapp on tehases eelseadistatud 200 mbar (2 m veesammas) avanemissurve peale.

Kui eelseadistuse muutmine peaks olema siiski vajalik, tuleb esmalt lukustuskrudi lahti teha.
Seejärel saab käsiratasat keerata ja reguleerida avanemissurvet sujuvalt vahemikus 50 mbar kuni 500 mbar. Soovitud väärustust saab lugeda otse käsiratta skaalalt. Seadistuse diagrammid ei ole vajalikud. Valitud asend lukustada lukustuskraviga soovimatu muutmise kaitsmiseks.

Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi.

Ръководство за монтаж и обслужване

Описание

Пропорционално работещ пропускателен клапан с управление чрез диференциалното налягане за монтаж в отопителни съоръжения с помпи за топлата вода.
Корпус от устойчив на корозия бронз.
Скала с директно отчитане на стойностите на настройка.
Най-висока точност на задействане чрез намираща се вътре, щедро оразмерена пружина за зададената стойност от неръждаема стомана.
Безстепенна настройка, защитена от неоторизирано изместване.
Изпълнения DN 20 - 32.
Сързвания откъм входа с вътрешна ребра; откъм изхода с вътрешна ребра (A) или плоско уплътняващо винтово съединение (B).

- (1) Корпус
- (2) Тарелка
- (3) Пружина за зададената стойност
- (4) Горна част
- (5) Шпиндел
- (6) Шпинделна гайка
- (7) Шайба
- (8) О-пръстен
- (9) Осигурителна шайба
- (10) Гайка на индикацията
- (11) Капачка на ръчното колело
- (12) Пружинен осигурителен пръстен
- (13) Фиксиращ винт

Приложение

Пропускателният клапан Hydrolux възпрепятства нежелано високо нарастване на напорното налягане и поддържа напорния поток.

При циркулационни газови водни отопления се гарантира минималното количество на циркулиращата вода.

Монтаж

Монтажът по принцип е възможен без значение на положението.

За по-добро отчитане пропускателният клапан трябва да се монтира по възможност вертикално, т.e. с капачката на ръчното колело нагоре. Да се вземе под внимание посоката на протичане. Управлението става в рамките на арматурата. Не са необходими външни управляващи инсталации.

За да се добари действието на пропускателния клапан, байпасната тръбопровод трябва да се изпълни благоприятно за потока, реал. с минимални загуби на налягане, т.e. възможно най-къс, щедро оразмерен и без отделни съпротивления, които могат да бъдат избегнати.

Настройка

Пропускателният клапан Hydrolux на HEIMEIER е настроен фабрично и е предварително настроен на налягане на отваряне от 200 mbar (2 m воден стълб).

Ако въпреки това е необходима промяна на предварителната настройка, то първо трябва да се развие фиксиращият винт. След това налягането на отваряне може безстепенно да се регулира между 50 mbar и 500 mbar, чрез въртене на капачката на ръчното колело. Желаната стойност при това се отчита директно на скалата на капачката на ръчното колело. Не са необходими диаграмми за настройка. Желаната позиция след това трябва да се осигури чрез фиксирация винт срещу неволно изместване.

Запазено правото за технически промени.